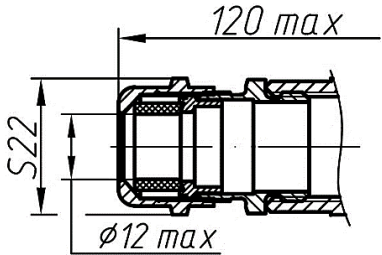
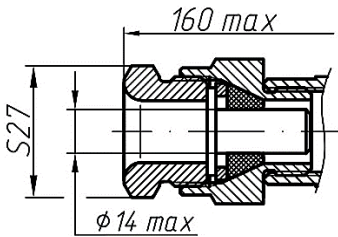
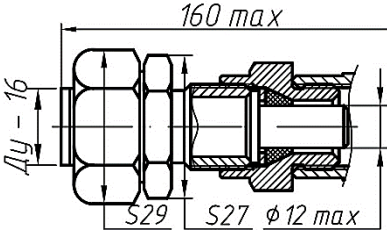
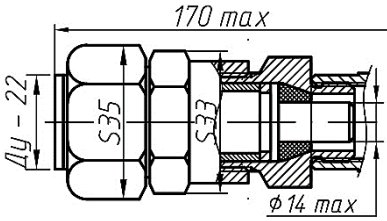
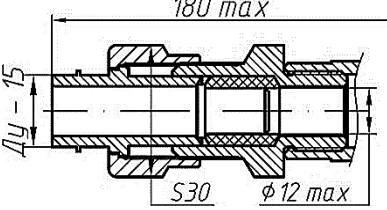


Таблица 8 – Кабельные вводы

Кабельный ввод (вид В рисунков головок по таблице 4)	Тип	Код при заказе	Материал
	<p>кабельный ввод под кабель для открытой прокладки с диаметром наружной изоляции от 6 до 12 мм</p>	<p>К12-Л</p>	<p>латунь с покрытием</p>
	<p>кабельный ввод под кабель для открытой прокладки с диаметром наружной изоляции от 12 до 14 мм</p>	<p>К14-Н</p>	<p>нержавеющая сталь 12Х18Н10Т</p>
	<p>кабельный ввод под проводку кабеля с диаметром наружной изоляции от 8 до 12 мм в металлорукаве Герда-МГ-16</p>	<p>М12-Л</p>	<p>латунь с покрытием</p>
	<p>кабельный ввод под проводку кабеля с диаметром наружной изоляции от 12 до 14 мм в металлорукаве Герда-МГ-22</p>	<p>М14-Л</p>	<p>латунь с покрытием</p>
	<p>кабельный ввод под проводку кабеля с диаметром наружной изоляции до 12 мм в металлорукаве РЗ-Ц(Х)15</p>	<p>МВ12-Л</p>	<p>латунь с покрытием</p>
<p>Примечание – По требованию заказчика возможна поставка термопреобразователей с другими кабельными вводами, или применение разъемов.</p>			